



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2021


**NOTA GC N° 788/2021**

**Ref.:** Licitación Pública (Modo IV) N° 06/2021 – “Contratación de remodelación de SS, 4°, 5°, 6°, 7° y 9° pisos de las oficinas de Bouchard 547”. SOLPED N° 6.000.179.

**CIRCULAR N° 1 – ACLARATORIA/MODIFICATORIA CON CONSULTAS. PRÓRROGA EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.**

**Consulta N° 1:** “Se solicita información y alcance de las tareas de “Desmonte de unidades exteriores, conductos en piso 18 contemplas en el ítem 27.06.02 de la planilla de cotización”.

**Respuesta N°1:** “El alcance de las tareas corresponde al desmonte de las unidades exteriores en su totalidad, son 2 (dos) equipos exteriores que se encuentran fuera de funcionamiento, se ven en las siguientes imágenes”.

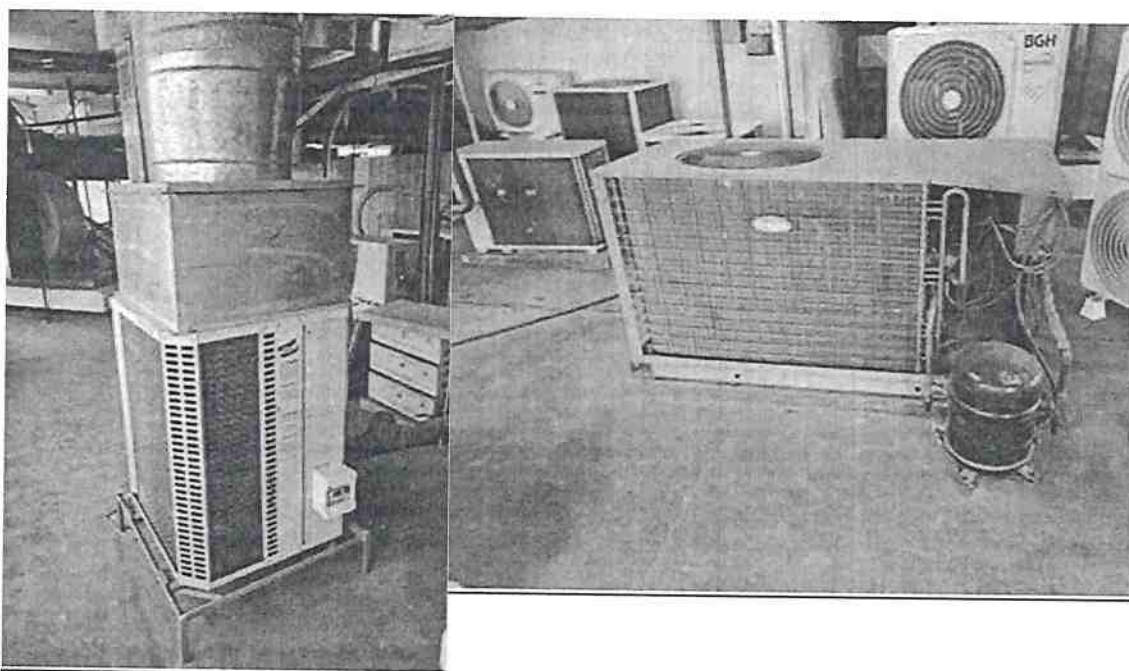



**Consulta N° 2:** “Se solicita información adicional y alcance de las tareas a contemplar en Subsuelo para la expulsión de aire de condensadoras de sistemas VRF de instalación termo mecánica. Especificar pases de losa y cualquier otra tarea a considerar”.

**Respuesta N° 2:** “Las tareas que se deberán contemplar en Subsuelo, que se encuentran detalladas en la presente licitación corresponden a las siguientes:

- Pases en Losa de Subsuelo a PB según planos, incluye los refuerzos y las provisiones necesarias a fin de ejecutar correctamente los trabajos.
- Ventilaciones exteriores Spiro, campanas y conductos de chapa galvanizada, accesorios, etc., según planos.

Así mismo se adjunta la planilla de cómputo y presupuesto con los ítems correspondientes. (129.EANA-BO-CYP REV01)”.

---

**Consulta N° 3:** “Hay pliego específicamente de Corrientes Débiles? ¿Dónde se indique cableado red y fibra óptica?

Los que pudimos encontrar fueron los siguientes:

- 142 EANA BO ET IE COM
- 143 EANA BO ET IE CCTV
- 144 EANA BO ET IE CAR
- 145 EANA BO ET IE CA
- 146 EANA BO ET IE AV”.

**Respuesta N° 3:** “Las especificaciones son las publicadas, la información se encuentra complementada entre dichas especificaciones y la planilla de cómputo y presupuesto. En el caso de poseer una duda puntual se puede generar la respectiva consulta”.

---

**Consulta N° 4:** “El motivo del presente es para solicitarles confirmación del alto de las cortinas”.



**Respuesta N°4:** “Se deberá contemplar una altura de cortinas equivalente a 1,60m cada una, se envía planilla modificada. (129.EANA-BO-CYP REV01)”.

13	CORTINAS									
13.01	Cortinado recto tipo roller en tela translúcida Sun Screen 5% oscurecimiento cabezal a definir (A) H: 1,80 m	u.	243,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
13.02	Cortinas dobles: Black Out técnica según PET y Planos (AB) H: 1,60 m	u.	43,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$

**Consulta N° 5:** “Habiendo realizado en el día de la fecha la visita de obra al predio objeto de la licitación de referencia, solicitamos a Uds. una prórroga de 15 días hábiles a la fecha de apertura de la misma”.

**Respuesta N° 5:** “Se concede prórroga en la fecha de recepción y apertura al lunes 23 de agosto de 2021”.

**Consulta N° 6:** “Buen día estimados: Nuevamente nos ponemos en contacto con Uds. a fin de solicitar con carácter de Urgente los planos en CAD de la licitación del Asunto, ya que se imposibilitan la realización de los cálculos en los entregados en PDF”.

**Respuesta N° 6:** “La documentación en formato DWG se envía a la empresa adjudicada. Así mismo, se indica que el cómputo métrico se encuentra realizado y sin la posibilidad de editarlo. En el caso que algún cálculo que se les imposibilite se puede realizar la consulta específica a fin de brindar la información necesaria. Los planos se encuentran en escala”.

**NUEVA FECHA DE RECEPCIÓN DE CONSULTAS, PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA.**

**CONSULTAS DE PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** De lunes a viernes de 10:00 a 17:00hs., hasta el día 13 de agosto de 2021 por correo electrónico a [compras@eana.com.ar](mailto:compras@eana.com.ar) con copia a [yabufager@eana.com.ar](mailto:yabufager@eana.com.ar)

mp



**PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** De acuerdo a lo indicado en el artículo 5° del Pliego de Condiciones Particulares.

**NUEVA FECHA LIMITE DE PRESENTACION:** Hasta el día 23 de agosto de 2021 a las 11:30hs.

**NUEVA FECHA APERTURA DE OFERTAS:** El día 23 de agosto de 2021 a las 12hs, en sede Central de EANA, Florida 361, piso 3°.

  
**NATALIA S. LAURITO**  
Gerenta de Compras  
EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA  
SOCIEDAD DEL ESTADO